


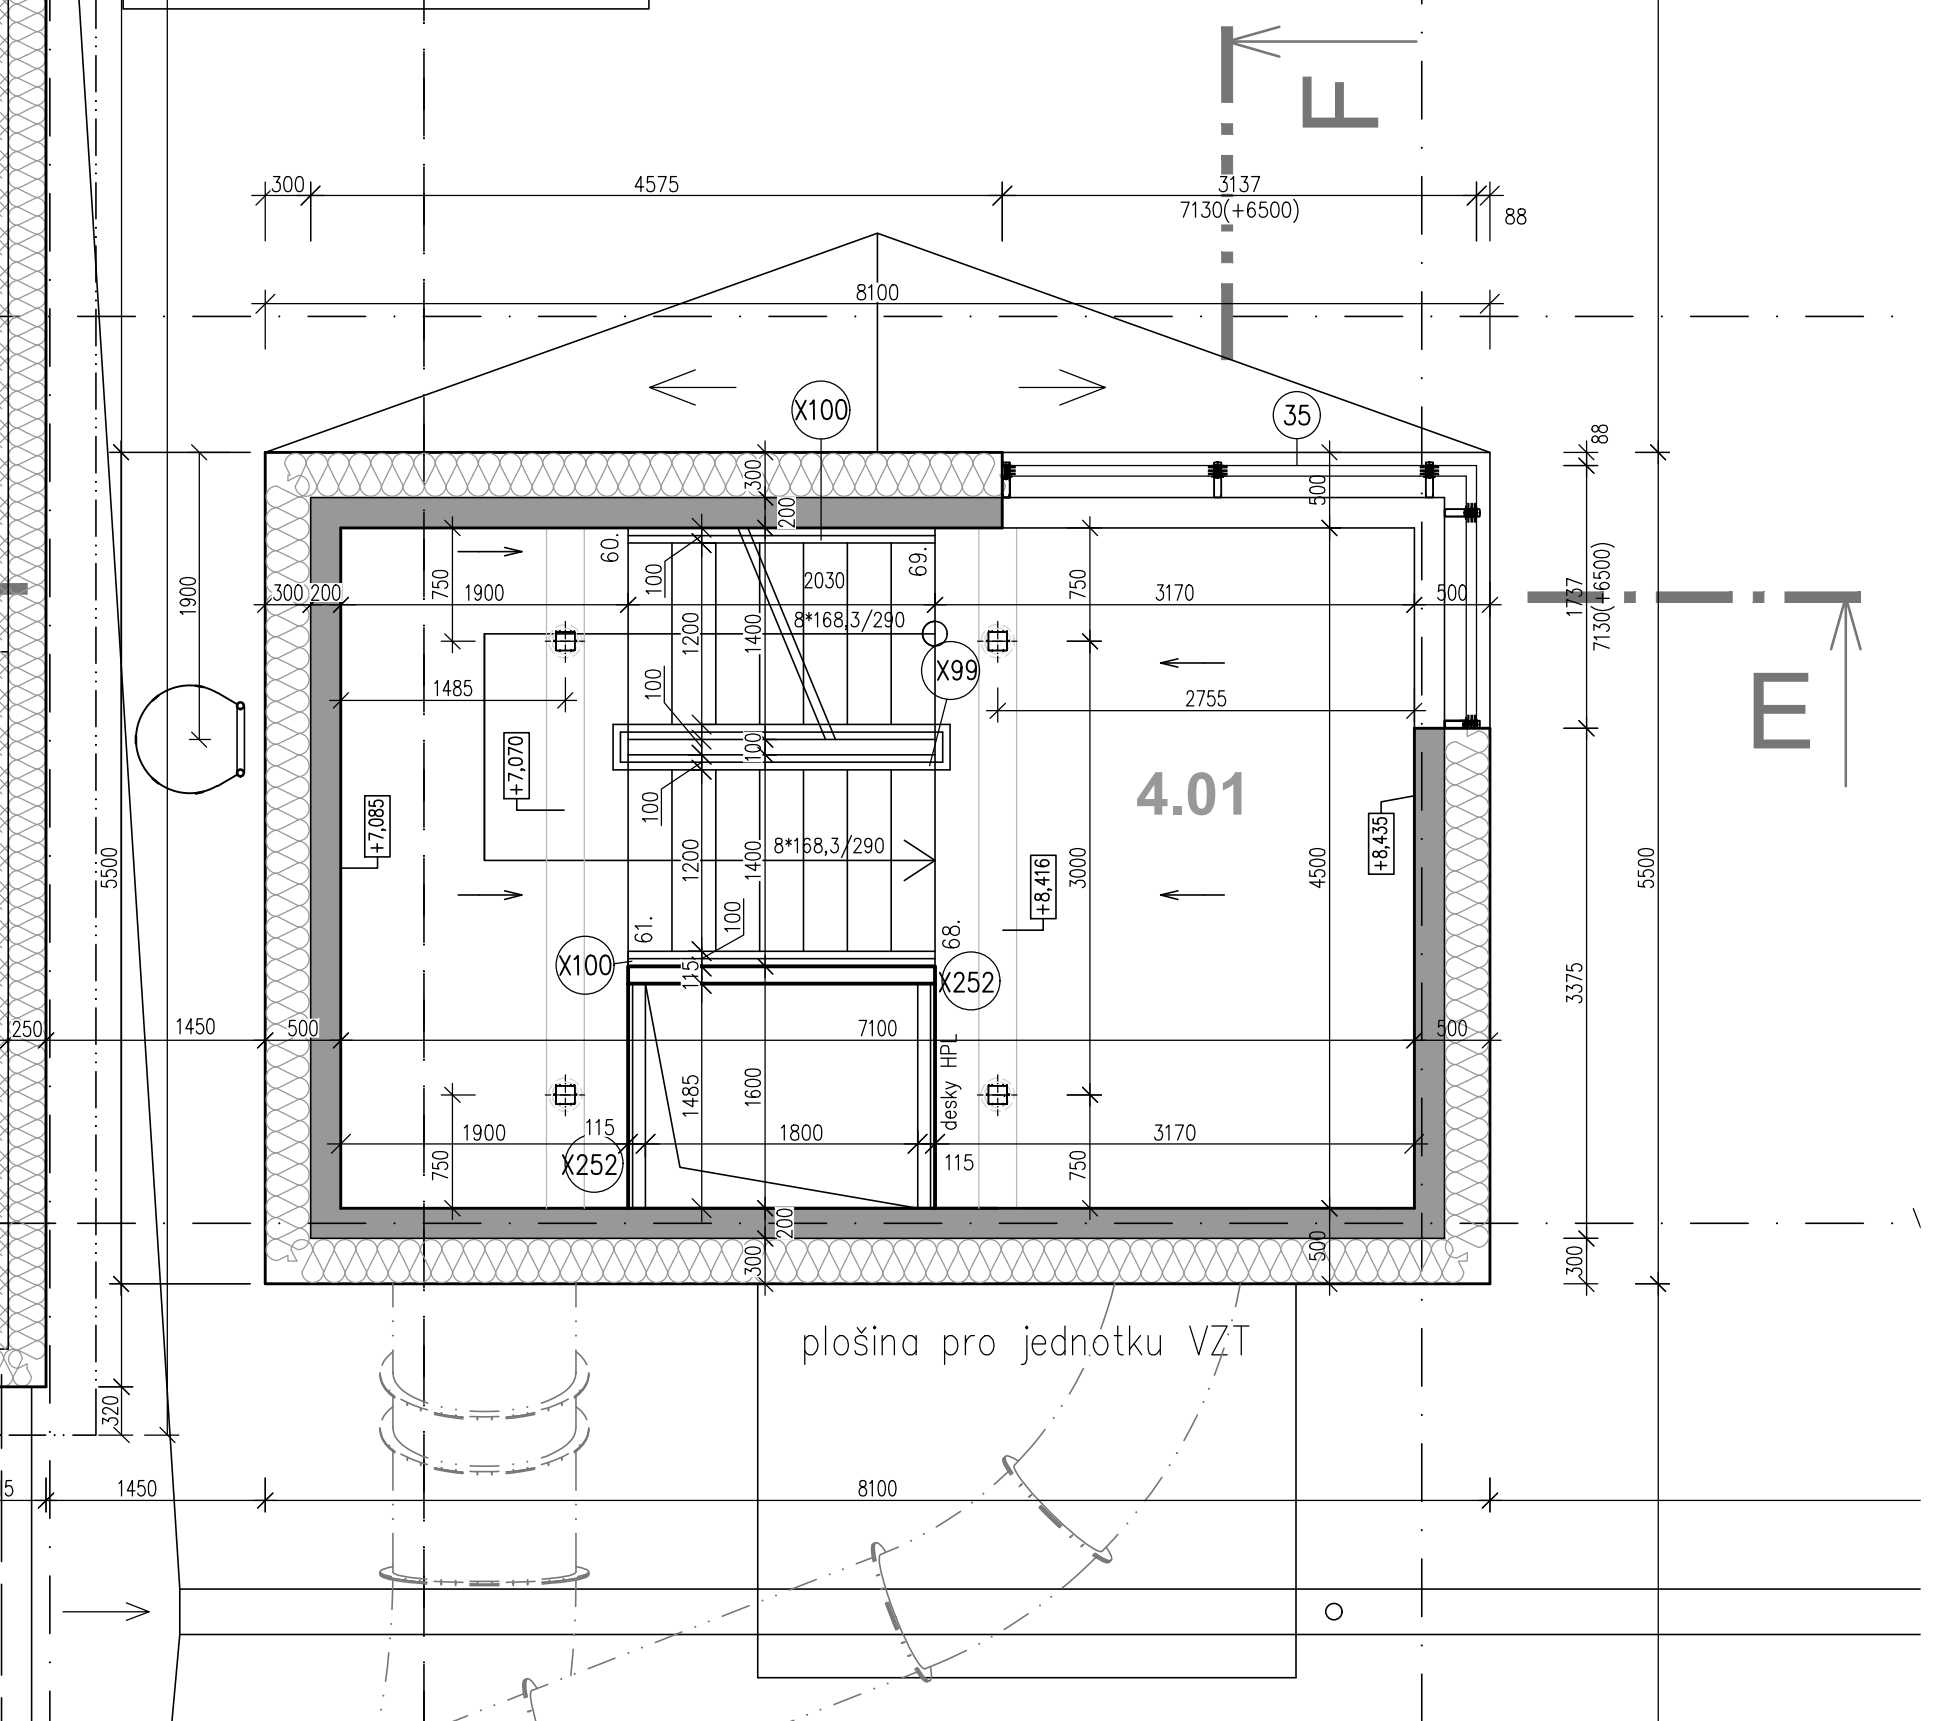

N.ČM.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ROZMĚR m 2	POVRCH POOLAH	POVRCH STĚN	POVRCH STŘEŠ
001	DENNÍ MÍSTNOST/ KUCHYŇKA	35,01	PVC	P.53 OS, KO	SDK pochlípl PO, REJ 15DP1
002	CHODBA	8,26	KD-N	P.54 OS	SDK pochlípl PO, REJ 15DP1
003	CHODBA	4,24	KD-N	P.54 OS	SDK pochlípl PO, REJ 15DP1
004	SATNA ZÁMĚSTNOSTI – MUŽI	15,32	KD-N	P.54 OS	SDK pochlípl PO, REJ 15DP1
005	SATNA ZÁMĚSTNOSTI – ŽENY	15,32	KD-N	P.54 OS	SDK pochlípl PO, REJ 15DP1
006	WC, SPRCHA – MUŽI	7,37	KD-N	P.55 KO, OS střep	SDK pochlípl PO, REJ 15DP1
007	WC, SPRCHA – ŽENY	7,37	KD-N	P.55 KO, OS střep	SDK-v pochlípl PO, REJ 15DP1
008	TECHNICKÝ PROSTOR	50,90	stěrka	P.56 OS	SDK pochlípl PO, REJ 15DP1
009	TECHNICKÝ PROSTOR	85,29	stěrka	P.56 OS	SDK pochlípl PO, REJ 15DP1
010	OKLID	3,81	KD-N	P.55 KO,2,05m, OS	SDK-v pochlípl PO, REJ 15DP1
011	VENKOVNÍ ATRIUM	68,61	LOV DLAŽBA	P.57 K23	
012	TOBOGOVANA VĚŽ	35,00	KD-N	P.15 stěrka	stěrka

	vlnitý / kontrasta
	masivité 2,8 size de kontrastní žlout
	Poruchem 19 MU Prof, P10 záhled na matu
	Poruchem 15,5 Prof, P10 záhled na matu
	Poruchem 17,5 Prof, P10 záhled na matu
	Poruchem 36,5 Prof, P10 záhled na matu
	Poruchem 32 Prof, P10 záhled na matu
	Poruchem 24 Prof, P10 záhled na matu
	Poruchem 44 Prof, P10 záhled na matu
	Tapetní izolace - hladké interierové vlnit
	Tapetní izolace - PR
	Tapetní izolace - EPS
	Tapetní izolace - XPS
	Interierové izolácie zkonsturované kachle
	Roštové železo
	Interierové železo
	Hladké železo po vlnitých mas. 200mm na
	BETON PROFIT C 16/20
	BETON LEDNOV
	Železo s kyslíkatými kovy na trati E. 1
	Sklep grity
	Interierové železo
	PR 10 záhled matu a naruš. izolácie
	PR 10 záhled matu a naruš. izolácie
	PR 10 záhled matu a naruš. izolácie
	PR 10 záhled matu a naruš. izolácie
	PR 10 záhled matu a naruš. izolácie
	PR 10 záhled matu a naruš. izolácie
	PR 10 záhled matu a naruš. izolácie
	PR 10 záhled matu a naruš. izolácie

GENERAČNÍ MIŠTOSTI:						
ČM.	ÚČEL MIŠTOSTI	ROZMĚR m	PŮVŘ. POOLAN	PŮVŘ. STĚN	PŮVŘ. STŘOP	
01	DENNÍ MIŠTOST / KUCHYŇA	35,01	PVC	P.53 OS, KO	SDK poobíh. PO. RD 15DP1	
02	CHOŠBA	4,26	KD-N	P.54 OS	SDK poobíh. PO. RD 15DP1	
03	CHOŠBA	8,24	KD-N	P.54 OS	SDK poobíh. PO. RD 15DP1	
04	ŠATNA ZÁMĚSTNÁVCI – MUŽI	15,32	KD-N	P.54 OS	SDK poobíh. PO. RD 15DP1	
05	ŠATNA ZÁMĚSTNÁVCI – ŽENY	15,32	KD-N	P.54 OS	SDK poobíh. PO. RD 15DP1	
06	WC, SPRCHOA – MUŽI	7,37	KD-N	P.55 KO, OS střop	SDK-vr. poobíh. PO. RD 15DP1	
07	WC, SPRCHOA – ŽENY	7,37	KD-N	P.55 KO, OS střop	SDK poobíh. PO. RD 15DP1	
08	TECHNICKÝ PROSTOR	50,90	stěrká	P.56 OS	SDK poobíh. PO. RD 15DP1	
09	TECHNICKÝ PROSTOR	65,29	stěrká	P.56 OS	SDK poobíh. PO. RD 15DP1	
10	OKLID	3,61	KD-N	P.55 KO+2,05m, OS	SDK-vr. poobíh. PO. RD 15DP1	
11	VENKOVNÍ ATRIUM	68,61	LOVÝ DLAŽBA	P.57 KZS		
11	TOBOGANOVÁ VĚŽ	35,00	KD-N	P.15 stěrká	stěrká	